



Japan
Food
Research
Laboratories

第 13004807003-01 号 page 1/6

2013年(平成25年)02月06日

試 験 報 告 書

依 頼 者 株式会社 アルサ

財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木町52番1号



検 体 ベチベルビーズ

表 題 脱臭効果及びガス除去効果試験

2013年(平成25年)01月18日当センターに提出された上記検体について試験した結果をご報告いたします。

表-1 アンモニアの試験結果

(単位 : ppm)

試料区分	経過時間 (min)				
	5	10	30	60	120
検体	60	45	20	7	1
空試験	100	100	100	94	90

初期ガス濃度 : 約100 ppm

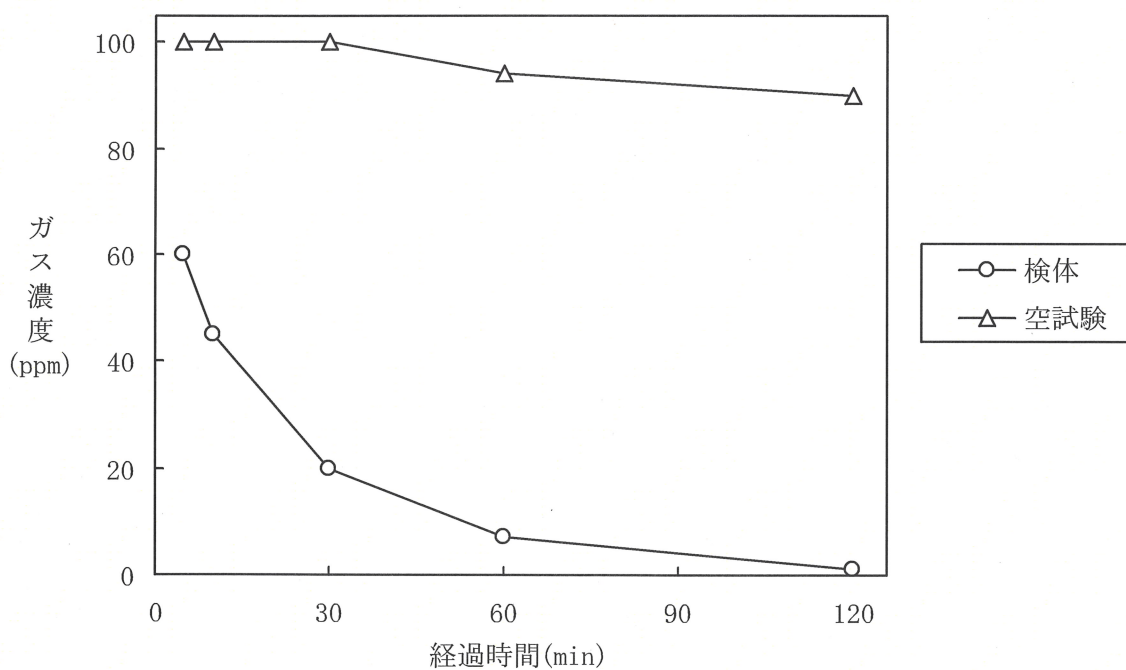


図-1 アンモニアの試験結果

表-2 トリメチルアミンの試験結果

(単位 : ppm)

試料区分	経過時間 (min)				
	5	10	30	60	120
検体	18	15	10	5	3
空試験	20	20	20	20	20

初期ガス濃度 : 約20 ppm

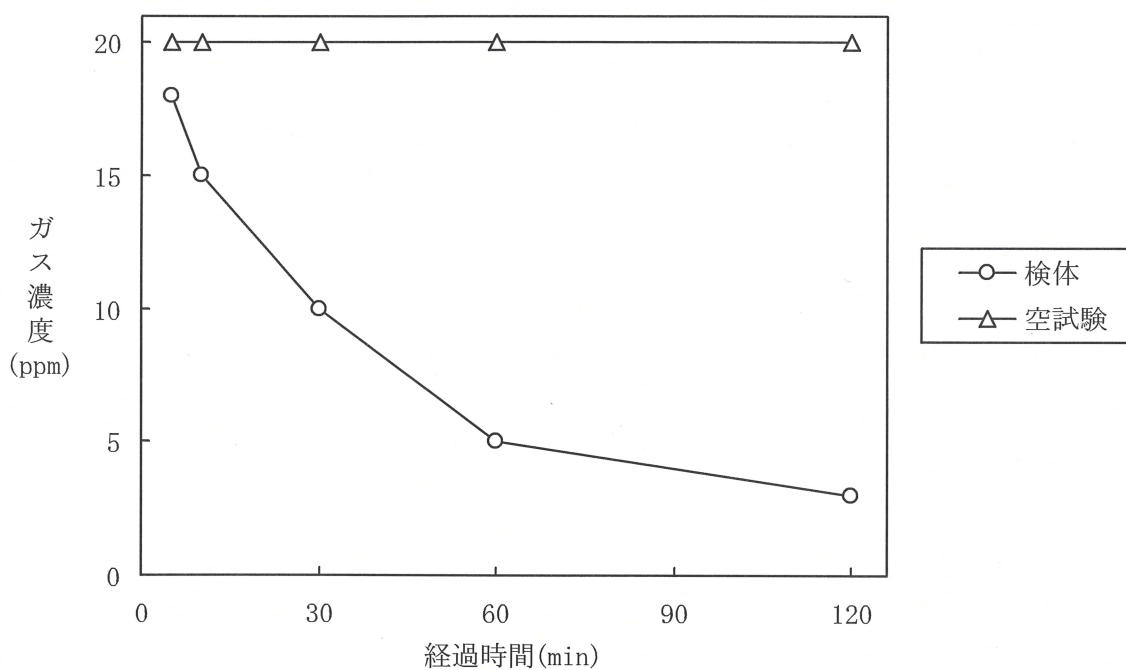


図-2 トリメチルアミンの試験結果

表-3 酢酸の試験結果

(単位 : ppm)

試料区分	経過時間 (min)				
	5	10	30	60	120
検体	33	24	13	5	1
空試験	50	50	50	50	43

初期ガス濃度 : 約50 ppm

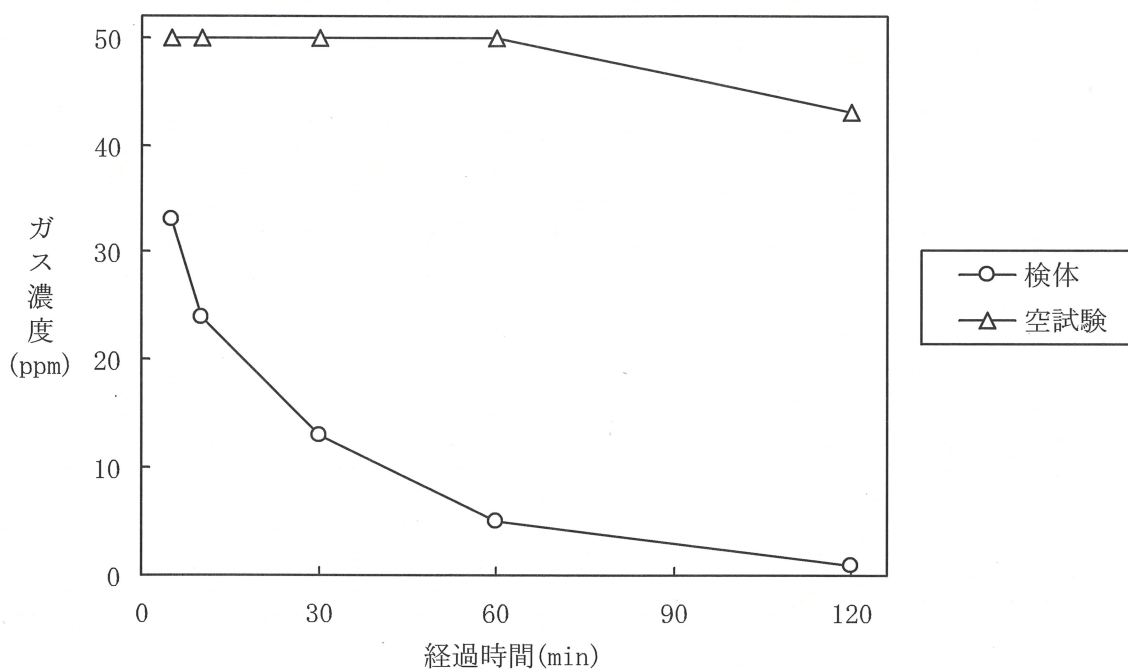


図-3 酢酸の試験結果